


Referenzliste

- *Bereich Wärmetechnik* -

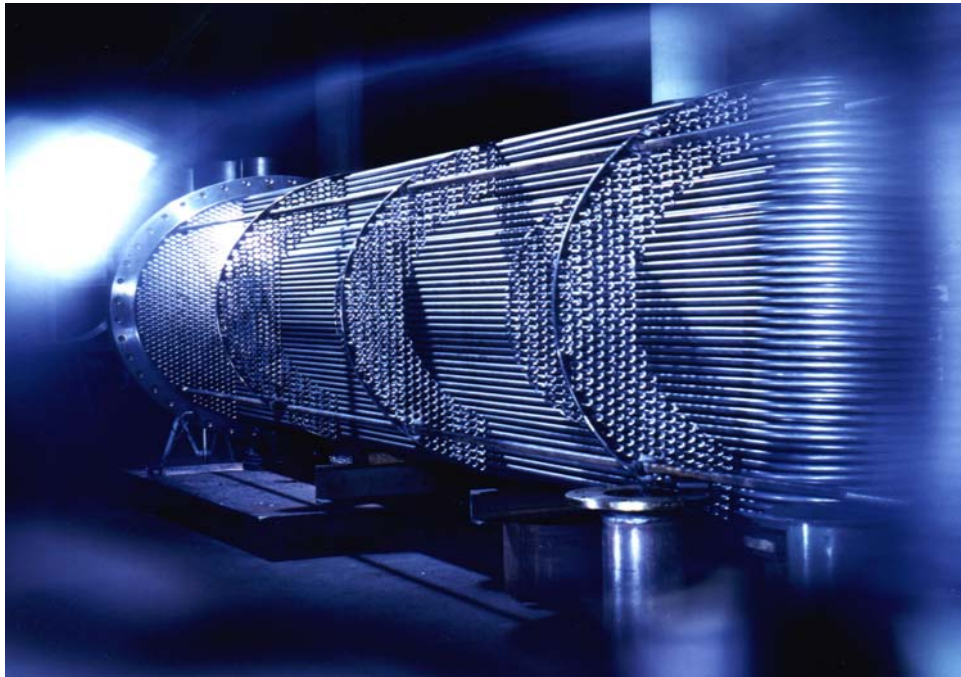

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

ENTGASER



Blumenröderstraße 3a
65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon +49 (0) 6431-4009-0

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
1 9 8 9			
AEG-KANIS, Nürnberg	KW Khartoum Sudan	2Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser in WStE 355, 50 m ³ , 2800 mm	10/180
1 9 9 4			
KAB Berlin	HKW Rostock	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Behälter Ø 3 m Entgaser Ø 1,7 m	vak.4/250
ABB Nürnberg	MHKW Iserlohn	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser	vak.4/250
Stadtwerke Erfurt	HKW	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser	vak.4/250
1 9 9 5			
Stadtwerke	HKW-Nord	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Regelverhalten 1/12 Ø 3000/1700 mm	vak.3/200
KAH Heidelberg	HKW-Nord Mannheim	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Regelverhalten 1/12 Ø 3500/1500 mm	vak.5/250

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
1 9 9 7			
ABB- Nürnberg	KARA	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser	vak.4/310
ABB	RMHKW Böblingen	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 3000/1100 65 m ³	vak.5/250
wWv - Karlsruhe	WVK Freiburg	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 3000/1500	vak.5/250
ABB Mannheim	HKW-Cottbus	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 3500/1900 115 m ³	vak.12/200
		Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 3400/1900 90 m ³	vak.9/200
1 9 9 8			
Siemens KWU	HKW-Schongau	Speisewasserbehälter	vak.10/380
Blohm & Voss	HKW-Demmin	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 2000/700 30 m ³	vak.2/320
KA-München	EA Erfurt	2 Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Ø 3400/1700 90 m ³	vak.7/200

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
1 9 9 9			
Siemens KWU	Pfleiderer	Rieselentgaser DN 1100 Speisewasserbehälter 30 m ³	vak.6/165
2 0 0 0			
KA- München	HKW Pfaffenhofen	Rieselentgaser DN 1100 Speisewasserbehälter 35m ³	vak.6/200
B+V Industrietechnik	Dänemark	Speisewasserbehälter DN2900, 50 m ³ Entgaser DN900 Kondensatpumpstand Ablauf-Umlauf-Regelung Differenzdruckmessung für Niveau fern Regelung Heizedampfzufuhr Sicherheitseinrichtungen örtl. Messeinrichtungen Absperrarmaturen verbindende Rohrleitungen	vak.10/185
2 0 0 1			
Siemens KWU	Power Plant Hindalco Indien	2 Speisewasserbehälter DN 4000, 180 m ² 2 Entgaser, DN 1900	vak. 11/210 vak.11/210
2 0 0 2			
B+V Industrietechnik	Waste-to-Energy Plant Esbjerg Dänemark	Speisewasserbehälter DN 3000, 65 m ³ Entgaser, DN 1300	vak.7/230 vak.7/230
Zander Kulmbach	KW Neubrücke	Speisewasserbehälter mit Entgaser DN 2000, 20m ³	vak.5/150

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
Alstom Nürnberg	KW Zolling KW Landesbergen	Entgasungsanlage DN 2800, 44m ³ Entgaser DN 1100	vak.5/250
Siemens KWU	KW Malchin	Entgasungsanlage DN 2000, 22m ³ Entgaser DN 900	vak.6/200
Kraftanlagen München	MVV Mannheim	Entgasungsanlage DN 2500, 42m ³ Entgaser 1100mm	vak.6/250
2 0 0 3			
Alstom	BMKW Delitzsch	Entgasungsanlage DN 2800, 44m ² Entgaser DN 1500	vak.6/250
Alstom	BMKW Rothensee	Entgasungsanlage DN 3200, 73m ³ Entgaser DN 1500	vak.10/230
Alstom	BMKW Germania	Entgasungsanlage DN 3200, 73m ³ Entgaser DN 1500	vak.5/375
Alstom	BMKW Emden	Entgasungsanlagen DN 2800, 44m ³ Entgaser DN 1100	vak.5/250
2 0 0 4			
WWV Karlsruhe	SWM München	Entgasungsanlage DN 1500, 2500m ²	vak.4/220
2 0 0 5			
Alstom	HKW Rothensee	2 x Entgasungsanlage DN 3000, 1500m ²	vak.10/230 vak.10/230

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
2 0 0 6			
Alstom Mannheim	Blue Waters	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser DN 2200	vak.13/200
Alstom Power Conversion		1 Rieselentgaser 104 m ³ , 1700 mm	vak.8/180
R&M IKR GmbH		1 Sprühentgaser Sprayer Typ 100 75 m ³	vac.6/160
RWE Power Biblis		1 Rieselentgaser 3 m ³ , 1500 mm	vak.6/200
Kraftanlagen München		Speisewasserbehälter mit Entgaser mit Standrohr DN 1200	vak.7/170
		Speisewasserbehälter mit Entgaser DN 3000, 60m ³	vak.7/200
2 0 0 7			
MCE Industrietechnik	Rüdersdorf	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser DN 3200	vak.4/247
MCE Industrietechnik	Schw. Pumpe	Speisewasserbehälter mit OHL- Sprühkopf DN 2500, 31,5 m ³	vak.8/180
Alstom	Blue Waters 2	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser DN 2200	vak.13/200
AE&E	HKW Dillingen	Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser DN 3200	vak.13/200

Entgaser für den Energie- und Kraftwerksbereich

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
2 0 0 9			
MCE Berlin	Eisenhüttenstadt	2 Speisewasserbehälter mit Brause DN 3600	vak.10/250